


Dane techniczne:	
Stopień ochrony	IP 44
Kolor	Standardowo - RAL 7032. Możliwe jest wykonanie obudowy malowanej w innym kolorze po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wyprowadzanie przewodów	Przewody standardowo wyprowadzane są poprzez dławnice z tworzywa sztucznego zamontowane w ścianie czołowej.

Obudowy LG 44 przeznaczone są do montażu transformatorów suchych jednofazowych o mocy do 5,5 kVA i trójfazowych o mocy do 4,0 kVA. Opracowane są w sposób umożliwiający ich całkowity oraz szybki demontaż.

Błacha stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez odłuszczenie i fosforowanie oraz naniesienie podwójnej powłoki epoksydowo-poliestrowej. Elementy złączne zabezpieczone są przez cynkowanie. Dno wykonane jest z blachy stalowej.

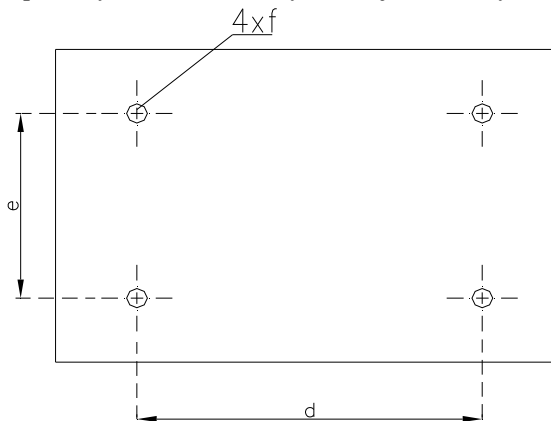

Widok "W"
Rozmieszczenie otworów mocujących

Tabela 1. - Obudowy transformatorów **jednofazowych** ET1S i ET1o

Typ obudowy	Zakres mocy od - do kVA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [kg]
LG1-44 - 105	0,05 - 0,25	200	200	210	175	175	4x fi 7	5
LG1-44 - 120	0,32 - 0,5	200	250	260	175	225	4x fi 7	7
LG1-44 - 150	0,63 - 1,0	200	300	310	175	275	4x fi 7	9
LG1-44 - 174	1,3 - 1,6	250	350	360	225	325	4x fi 7	12
LG1-44 - 220S	2,0 - 2,5	300	400	410	275	375	4x fi 9	15
LG1-44 - 250S	3,0 - 5,0	300	450	460	275	425	4x fi 9	19

Tabela 2. - Obudowy transformatorów **trójfazowych** ET3S i ET3o

Typ obudowy	Zakres mocy od - do kVA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [kg]
LG3-44 - 125S	0,05 - 0,3	200	250	260	175	225	4x fi 7	7
LG3-44 - 150S	0,5 - 0,8	200	300	310	175	275	4x fi 7	9
LG3-44 - 200S	1,0 - 2,0	250	350	360	225	325	4x fi 7	12
LG3-44 - 250S	2,5 - 4,0	300	450	460	275	425	4x fi 9	19

Uwagi:

Zakresy mocy przyporządkowane danym typom obudów zachodzą na siebie wzajemnie ze względu na duże zróżnicowanie wymiarów samych transformatorów w zależności od konkretnych danych technicznych (napięcia, prądy znamionowe, typ odbiornika).
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.
Możliwe jest wykonanie obudowy o innych wymiarach niż podano w tabeli po wcześniejszym uzgodnieniu.